






## Booster-Heater (Optional) EKBH3SD

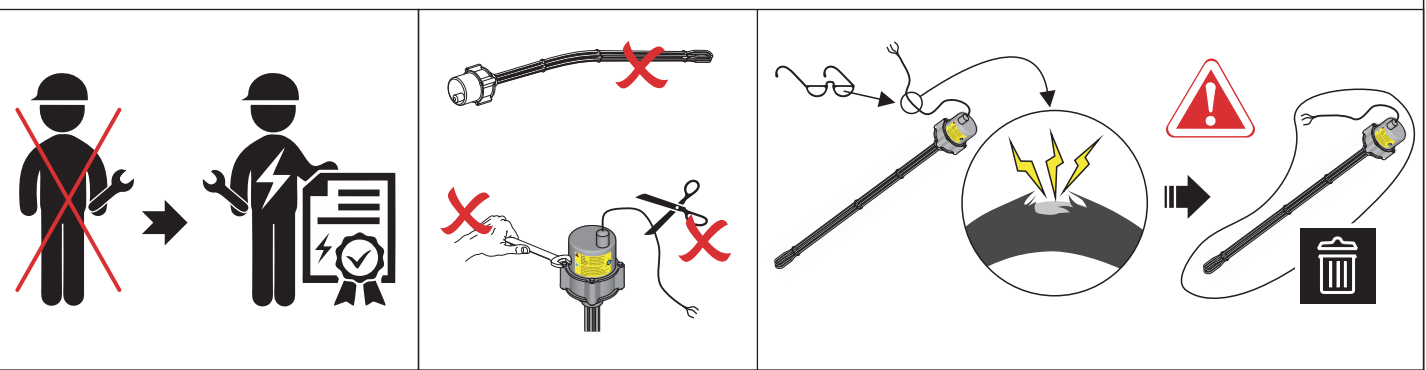

- (EN) Before beginning work on live parts, disconnect all electrical circuits from power supply and secure against unintentional restart.
- (DE) Vor Arbeiten an Strom führenden Teilen, alle Stromkreise der Anlage von der Stromversorgung trennen und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten sichern.
- (FR) Avant d'intervenir sur les composants conduisant de l'électricité, veuillez à débrancher tous les circuits électriques de l'alimentation et assurez-vous qu'ils ne pourront pas être remis accidentellement en service.
- (NL) Voordat u met werkzaamheden aan onderdelen onder spanning begint: ontkoppel alle stroomkringen van stroomvoeding, om onbedoelde herstart te voorkomen.
- (ES) Antes de empezar a trabajar en partes peladas, desconecte todos los circuitos eléctricos de la corriente, tome precauciones contra un posible reinicio involuntario de la corriente.
- (IT) Prima di eseguire degli interventi su parti sotto tensione, scollegarle dall'alimentazione in modo da impedirne il riavvio involontario.
- (EL) Προτού αρχίσετε την εργασία σε ηλεκτροφόρα τμήματα, αποσυνδέστε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα από το ρεύμα και ασφαλίστε τα από ακούσια επανεκκίνηση.
- (PT) Antes de começar a trabalhar em componentes com corrente elétrica, desligue todos os circuitos elétricos da corrente e proteja contra o reinício involuntário.
- (DA) Før arbejde på strømførende dele påbegyndes, skal alle elektriske kredsløb adskilles fra strømforsyningen, og sikres mod utilsigtet genindkobling.
- (SV) Före arbete med strömförande delar måste all spänningsmatning kopplas bort från elektriska kretsar och säkras mot oavsiktlig återstart.
- (NO) Før arbeid på spenningsførende deler, koble fra alle elektriske kretser i systemet fra strømforsyningen og sikre mot utilsiktet innkobling.
- (FI) Ennen työskentelyä virtaa johtavien osien parissa on virransyöttö kaikkiiin virtapiireihin katkaistava ja virran kytketyminen vahingossa uudelleen päälle estettävä.
- (CS) Než zahájíte práci na živých součástech, odpojte všechny elektrické obvody od zdroje proudu a zabezpečte je proti nežádoucímu restartu.
- (HR) Prije početka rada na dijelovima pod naponom, isključite sve strujne krugove iz napajanja, te poduzmite mjere osiguranja protiv nenamjernog ponovnog pokretanja.
- (PL) Przed rozpoczęciem prac przy elementach przewodzących prąd należy odłączyć wszelkie obwody elektryczne od zasilania energią elektryczną i zabezpieczyć je przed niezamierzonym włączeniem.
- (SL) Pred deli na delih, ki prevajajo tok, izključite vse električne tokokroge iz oskrbe z električno energijo in jih zavarujte proti nenadzorovanemu ponovnemu vklopu.
- (SK) Pred začatím prác na častiach, ktoré vedú elektrický prúd, odpojte všetky elektrické obvody zo zdroja napájania elektrickým prúdom a zaistite ich proti neúmyselnému opätovnému zapnutiu.
- (RU) Перед началом работ на токоведущих частях, отключить от сети электропитания все электрические цепи установки и обезопасить от случайного включения.
- (HU) Az áram alatt álló alkatrészeket végzendő munkák előtt válassza le az áramellátásról a berendezés összes áramkörét és biztosítsa akaratlan visszakapcsolás ellen.
- (BG) Преди работи по токопроводящите части разединете всички токови вериги на системата от електрозахранването и осигурете срещу неволно повторно включване.
- (TR) Elektrik çalışması nedeniyle hayatı tehlike. Elektrik ileten parçalarda çalışmaya başlamadan önce gerilimden ayrılmalı ve yanlışlıkla çalıştırılmalarına karşı emniyete alınmalı.
- (RO) Înainte de efectuarea de lucrări la piesele conductoare, deconectați toate circuitele de curent ale instalației de la alimentarea cu energie electrică și asigurați-le contra reconectării neintenționate.
- (LT) Prieš pradant darbus, susijusius su dalimis, kuriomis teka srovė, jas būtina atjungti nuo elektros tinklo ir apsaugoti nuo netyčinio įjungimo.
- (LV) Pirms darbu veikšanas ar strāvu vadošajām detaļām atvienojiet tās no barošanas (izslēdziet galveno slēdzi, atvienojiet drošinātāju) un nodrošiniet pret nejaušu atkārtotu ieslēgšanu.

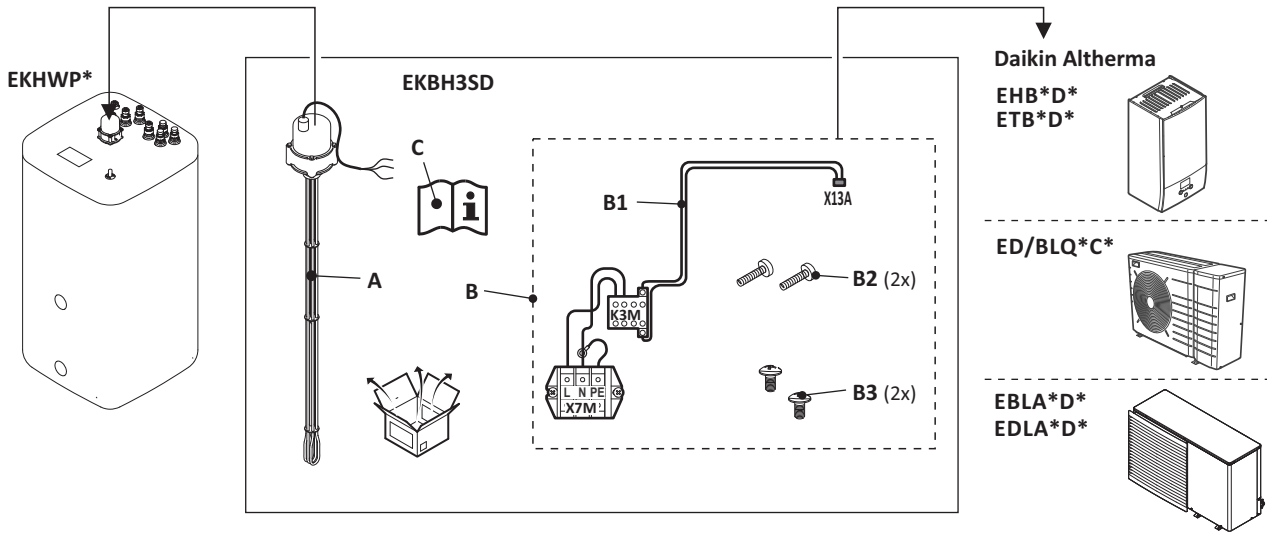


1.

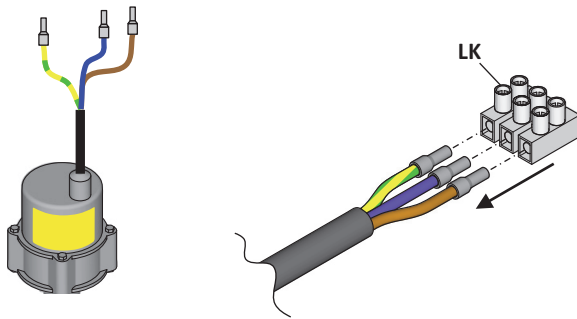

L		brown
N		blue
PE		green/yellow

2.

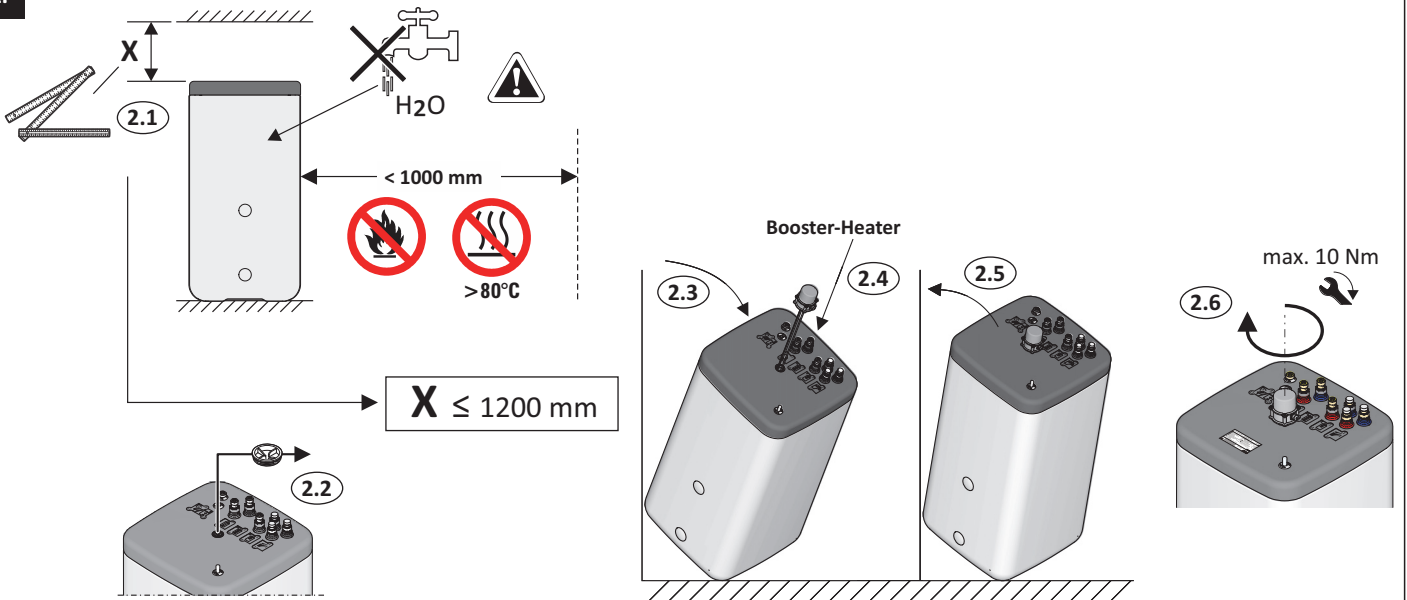






3a.



EHB\*D\* + EKHWP\* + EKBH3SD  
ETB\*D\* + EKHWP\* + EKBH3SD

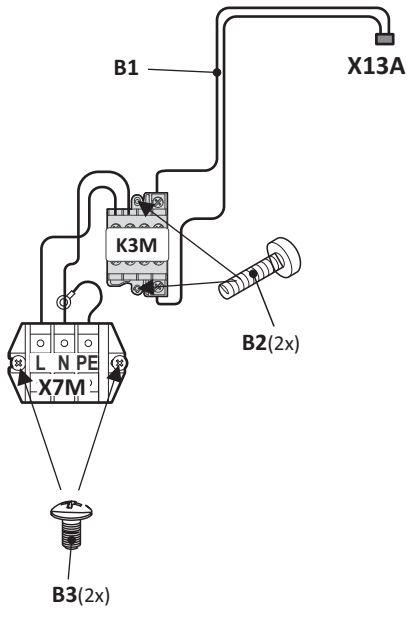


(1 ~230V / 50 Hz)  
Power surge III category

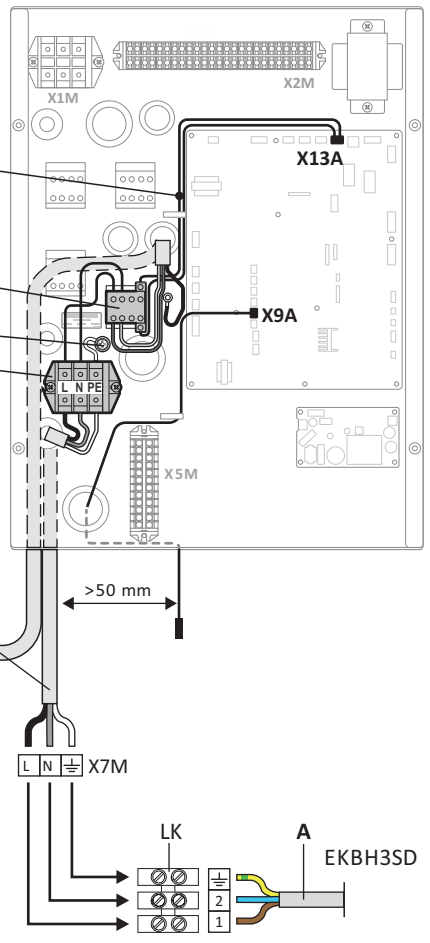



3b.



ED/BLQ\*C\* + EKHWP\* + EKBH3SD

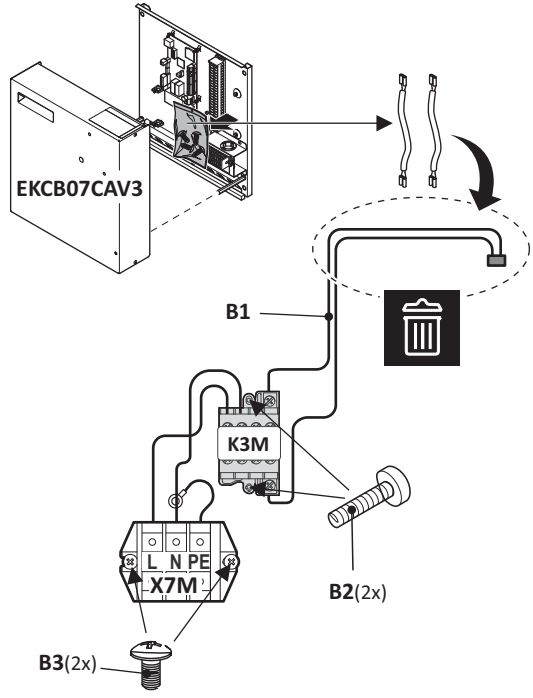

(1 ~230V / 50 Hz)  
Power surge III category

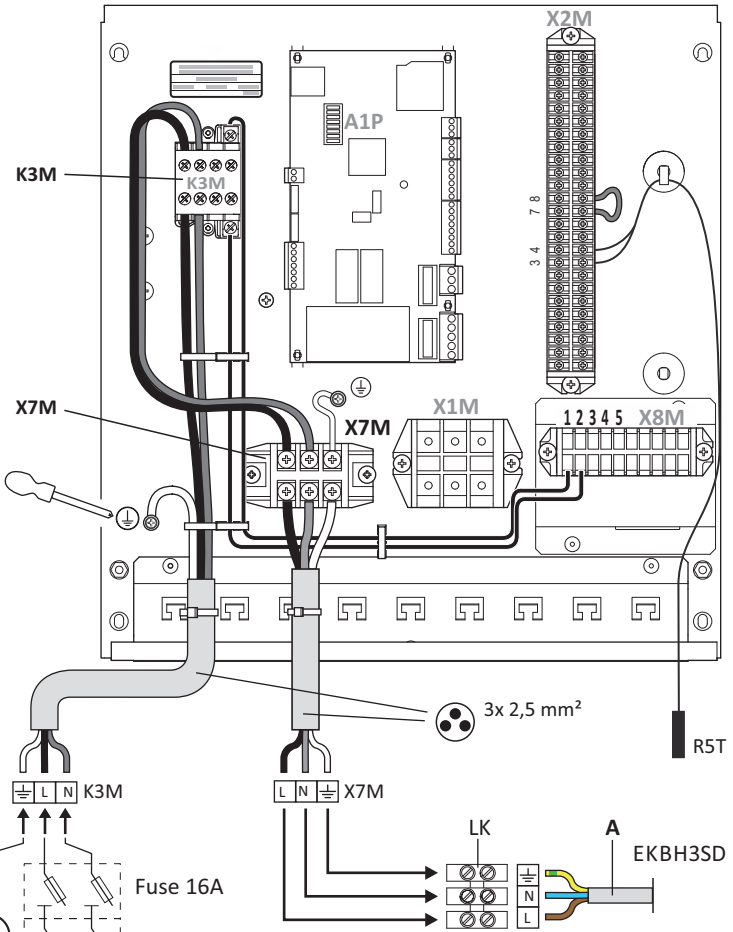



L		brown
N		blue
PE		green/yellow

3c.



EBLA\*D\* + EKHWP\* + EKBH3SD  
EDLA\*D\* + EKHWP\* + EKBH3SD


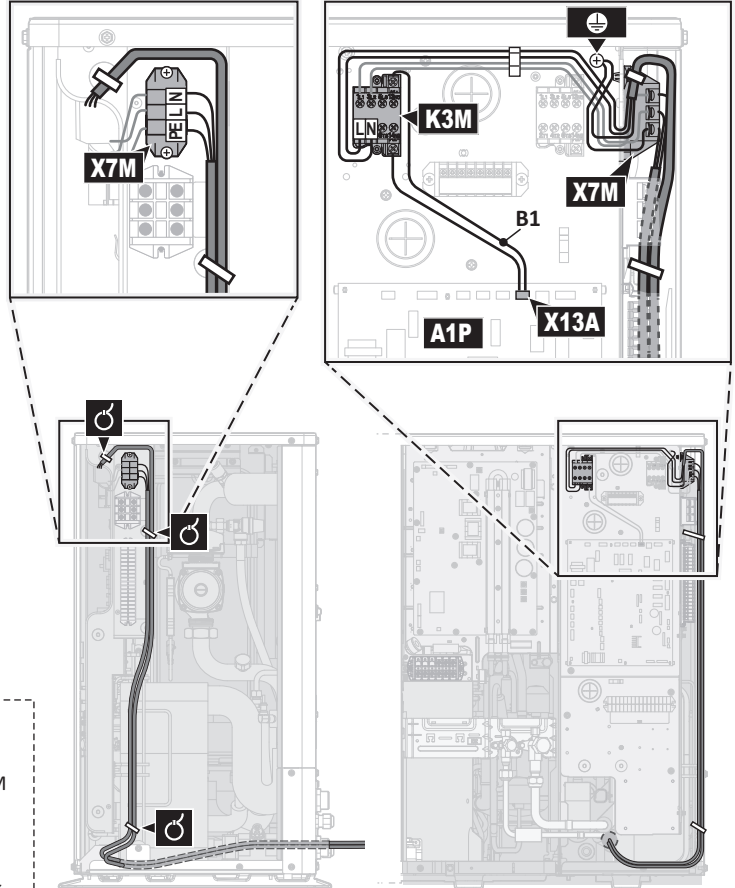
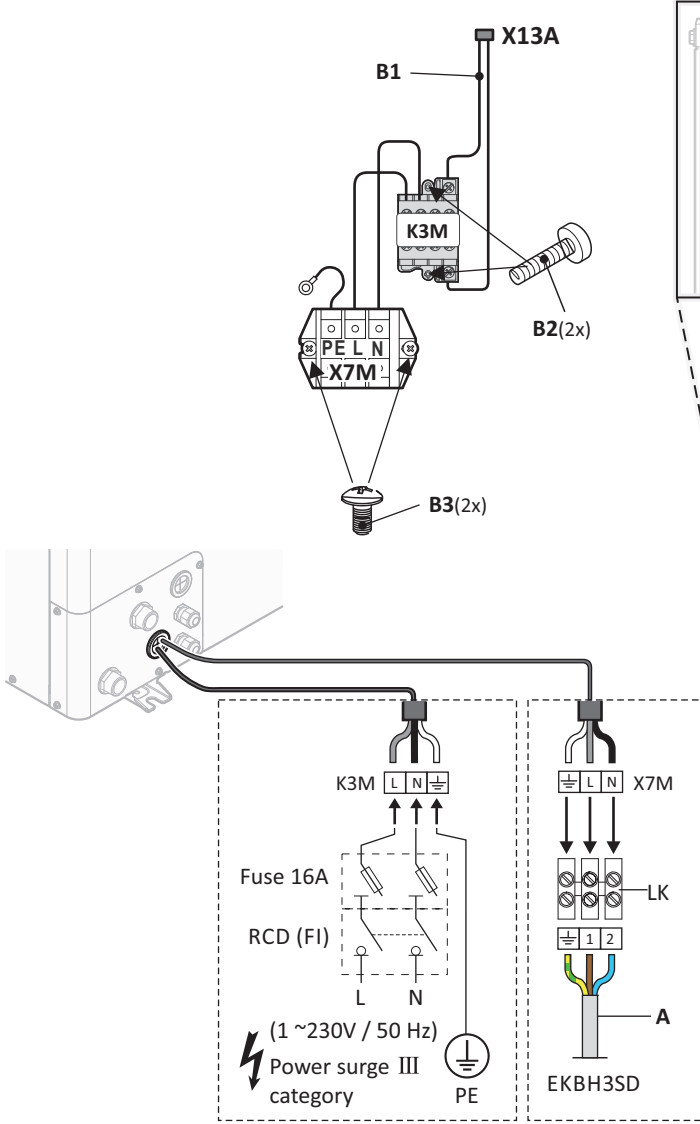


L		brown
N		blue
PE		green/yellow

4.



EKHWP\*

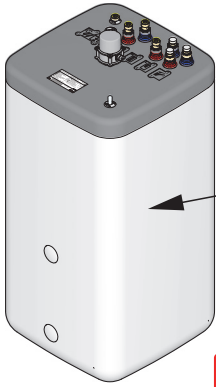

- STB**
- EN Safety temperature limiter
  - DE Sicherheitstemperaturbegrenzer
  - FR Limiteur de température de sécurité
  - NL Veiligheidstemperatuurbegrenzer
  - ES Limitador de temperatura de seguridad
  - IT Limitatore di temperatura di sicurezza
  - PT Limitador de temperatura de segurança
  - DA Termoafbryderen
  - SV Termoskyddskontakt
  - NO Termovernebyrteren
  - FI Lämpösuojajytkin
  - CS Bezpečnostní omezovač teploty

- EL θερμοστάτης ασφαλείας
- RU термовыключатель
- TR Emniyet sıcaklık sınırlayıcısı
- HR Sigurnosni ograničivač temperature
- HU Biztonsági hőmérséklet-korlátozás
- PL Zabezpieczający ogranicznik temperatury
- RO Protecție termică
- SL Varnostni omejevalnik temperature
- BG Терморегулаторът
- LT Termojungklis
- LV Termoizsardzības slēdzis
- SK Obmedzovač bezpečnej teploty

